

SEYYAR VE TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KULLANICILARINA YÖNELİK UYARILAR

- Sahip olduğunuz yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakım işlemlerini **TS 11827 standardı kapsamında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine** sahip iş yerlerine yaptırmayı unutmayınız.



• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi iş yerleri bilgisine **TSE Bölge Müdürlüklerinden** veya TSE'nin resmi internet adresinde yer alan **"TSE'den Belgeli Firma Sorgulama"** bölümünden ulaşabilirsiniz. <https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx>

• Yangın söndürme cihazlarınıza yönelik olarak bakım, test ve dolum hizmeti alacağınız **iş yeri ile sözleşme** yapınız.

• Bakım ve dolum işlemlerine ilişkin fatura bilgilerinin ve iş yeri tarafından

kayıt altına alınması gereken bilgilerin yer aldığı müşteri kartı örneğinin, alınan hizmet faturalarının, firma gayri sıhhi müessese ruhsatı, vergi levhası vb. belgelerin talep edilmesine ve mümkünse örneklerinin ürünün kullanımı süresince muhafaza edilmesine özen gösteriniz !!!

- Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakım işlemlerini TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilen tesiste yaptırınız. **Kapıda ve arabada dolum ve bakım işlemleri yaptırmayınız !!!**

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi üzerindeki adres ve unvan bilgileri ile ürün etiketi ve fatura üzerindeki bilgilerin tutarlılık göstermesine dikkat ediniz !!!

- Üzerinde marka, model, üretici, yangın söndürme maddesi türü ve yangın büyüklüğü beyan değeri olmayan ürünleri satın almayınız !!!

- Yangın söndürme cihazlarınızı ilk hizmete aldığınızda kontrol ediniz ve sonrasında **30 günlük aralıklarla rutin kontrollerini yapınız !!!**


- Ürünün üzerinde bulunan hidrostatik test tarihi ve dolum tarihinin **4 yılı**, bakım tarihinin ise **1 yılı** geçmemiş olmasına dikkat ediniz !!!



SEYYAR VE TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA YÖNELİK KULLANICILARIN YAPILMASI GEREKEN MUAYENELER NELERDİR?

- Yangın söndürme cihazlarının kullanıcıları tarafından yapılması gereken 30 günlük rutin kontrollerde nelere dikkat edilmelidir? Söz konusu kontrollerde uygunsuzluğa rastlamanız halinde dolum ve/veya bakım işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşme yapılan iş yeri ile irtibata geçiniz.
- Yangın söndürücünün belirlenen yerde olup olmadığına,
- Kullanma talimatlarının okunur ve görünür olduğuna,
- Mühür ve basınç göstergesinin kırık ve eksik olmadığına,
- Söndürücünün dolu olduğuna,
- Basınç göstergesinin yeşil bant üzerinde yer aldığına,
- Cihaz gövdesinin paslı/sızıntılı ve boşaltma nozulunun tıkalı olup olmadığına,

DİKKAT EDİNİZ!

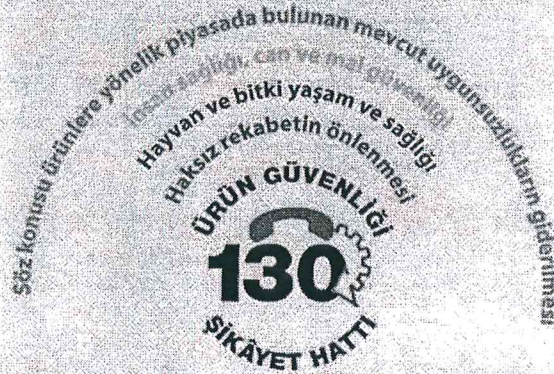

Çevre ve son kullanıcının korunması amacıyla, tarafınızca karşılaşılan uygunsuzlukların, yetkili ve sorumlu kuruluşların değerlendirmelerinde kullanılmak üzere ilgili birimlerle **(ALO 130 Şikayet Hattı)** irtibata geçiniz.

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
(Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cadde
No:154 06510 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 201 54 51 - 52
Faks: 0312 201 54 53

www.sanayi.gov.tr sug.sanayi.gov.tr



**T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI**
SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE
DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEYYAR VE TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ ÜRETİM/DOLUM/BAKIM/KULLANIM HUSUSLARINA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

